

Laboratórium nie je akreditované na vykonávanie skúšok označených N.

Číslo protokolu OMŽP: 1197

## Protokol o skúškach vzorky pitnej vody č. 7792 \*/ 2023

ÚDAJE POSKYTNUTÉ ZÁKAZNÍKOM (+)		
Miesto odberu vzorky:	Základná škola - ŠJ Medzany 182	
Druh vzorky:	- studňa	
Názov a adresa zákazníka:	Oddelenie hygieny detí a mládeže RÚVZ Prešov	
Vzorku odobral / odber:	RÚVZ PO Malatová / N	
Dátum odberu:	20. 09. 2023	Metóda odberu: - Plán odberu: -

Dátum prevzatia vzorky:	20. 09. 2023	Dátum ukončenia skúšok:	25. 09. 2023
Dátum začiatku skúšok:	20. 09. 2023		

Č.	Ukazovateľ	Jednotka	Výsledok	U(%) k = 2	Skúšobná metóda	A/N	Limit **	
1.	Escherichia coli	KTJ/100 ml	0	-	STN EN ISO 9308-1:2015	K	A	0
2.	Koliformné baktérie	KTJ/100 ml	1,3.10 <sup>2</sup>	11	STN EN ISO 9308-1:2015	K	A	0
3.	Enterokoky	KTJ/100 ml	35	20	STN EN ISO 7899-2	K	A	0
4.	Kultivovateľné mikroorganizmy 22°C	KTJ/ 1ml	>3.10 <sup>2</sup>	15	STN EN ISO 6222	K	A	200
5.	Kultivovateľné mikroorganizmy 36°C	KTJ/ 1ml	2.10 <sup>2</sup>	16	STN EN ISO 6222	K	A	50
6.	Živé organizmy	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A	0
7.	Vláknité baktérie	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A	0
8.	Mikromycéty	jedinice / ml	0	-	STN 75 7711	M	A	0
9.	Mŕtve organizmy	jedinice/ml	0	-	STN 75 7711	M	A	0
10.	Železité a mangánové baktérie	pokryvnosť poľa v %	0	-	STN 75 7711	M	A	30
11.	Abiosestón	pokryvnosť poľa v %	7	29	STN 75 7712	M	A	10

Iné identifikované mikroorganizmy :  
Citrobacter Enterobacter


Miesto výkonu laboratórnych činností je totožné s adresou laboratória. Pri akreditovanom odbere (A) sa výsledky vzťahujú iba na predmet skúšania a odber vzorky. (+) Pri neakreditovanom odbere (N) OOFŽP nezodpovedá za odber vzorky a za údaje poskytnuté zákazníkom (výsledky sa vzťahujú na vzorku tak ako bola prijatá). Metóda a plán odberu sa pri neakreditovanom odbere neuvádzajú. Protokol sa bez súhlasu laboratória môže reprodukovat' len ako celok.

Lysvetlivky:

A	-	akreditovaný (á)	N	-	neakreditovaný (á)	U	-	rozšírená neistota
K	-	kultivačná metóda	M	-	mikroskopická metóda	*	-	číslo vzorky v centrálnom protokole
**	-	limitné hodnoty ( podľa Vyhlášky MZ SR 91/2023 Z.z. )						sú uvedené v rovnakých jednotkách ako výsledky skúšok

Bezfarebné bičikovce : Limit pre vodu nezabezpečenú dezinfekciou = 10 jed./ml Limit pre dezinfikovanú vodu = 0 jed./ml

Protokol vypracoval: Mgr. Durkošová  
Dátum vypracovania: 25. 09. 2023

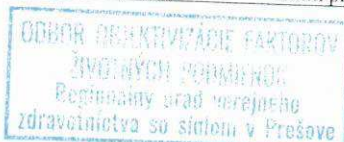

Za správnosť zodpovedá: Ing. Martina Janečková  
vedúca OMŽP

Protokol schválil: Ing. Jana Dolinská  
vedúca OOFŽP

\*\*\*Koniec protokolu\*\*\*